
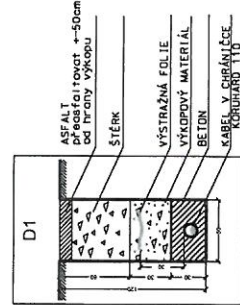


**LEGENDA:**

- pozn.: značky nejsou v měřítku
- projektované kabelové vedení NN
- stávající vrchní vedení NN
- stávající vrchní vedení VN
- projektovaná přípojková skříň
- projektovaná rozpojovací skříň
- stávající přípojková skříň
- stávající sloupy
- kabelová spojka
- NV SEK
- vodovod
- hydrant
- asfalt
- projektované uzemnění
- ochranné pásmo nového vedení NN - 1m

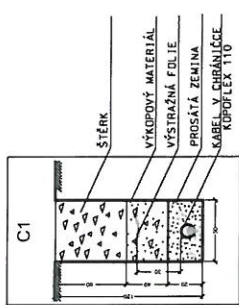

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb. a §77/2b z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odsouhlaseno dne 23.10.2020 pod č.j. KRPL-88965-1/CJ-2020-180506-02 za podmínek dodržení zejména vyhl. č. 294/2015Sb. a Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).  
 Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad (odbor dopravy).  
 Mgr. Pavel Červa  
 Digitálně podepsal  
 Mgr. Pavel Červa  
 Datum: 2020.10.23  
 ID: 7830-40200

**katastrální území: Družcov**  
 3/PEN ~ 400/230V 50Hz

- Prostory - nebezpečné (typ VI)
- Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:
- základní ochrana polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana poruše v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky (strana NN)

Projektant:	Odpovědný projektant:	<b>BIMONT</b>
ING. JAN CMÍRAL	ING. STANISLAV BÍLEK	
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S.	Stupeň PD:	DUR
Název stavby:	Datum:	2019
<b>LB-Družcov-ppč.356/5,v.NN,svod+kNN</b>	Zakázka č.:	IV-12-4018805
Výkres:	Měřítko:	Výkres č.:
CELKOVÁ SITUACE	1:250	1

II  
 356/4

SO 02  
 nové kabelové vedení NN  
 AYKY 3x120+70  
 ltr=34m  
 lkab=40m

SO 01  
 nový svod  
 AES 4x120  
 kab=8m

SS300  
 v plast.pilíři

SV100  
 na sloup

